

Gasfilter PS 1 – PS 6

Gas filter PS 1 – PS 6

Filtres à gaz PS 1 – PS 6



Form NDFP 21.04.2018 DE/GB/FR

Bestimmungsgemäße Verwendung

Gas- und Luftfilter zum Schutz nachgeschalteter Geräte und Armaturen vor Verschmutzung. Geeignet zur Abscheidung von gasgetragenen Schmutz- und Staubpartikeln aus Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas (gasförmig) und Luft nach DVGW-Arbeitsblatt G 260.

Betriebsdaten

- Gewindeausführung Baureihe ..10.. für PS max. 1 bar und 5 bar
- Flanschausführung Baureihe ..20.. für PS max. 1 bar, 5 bar und 6 bar (DN 250 nur PS max. 4 bar)
- zulässige Einsatztemperatur TS –15 °C bis +80 °C
- beschichtete Ausführungen (Baureihe ..22..), siehe Seite 4

Ausführung

- DIN 3386 (max. PS 5 bar)
- Gehäuse AlSi-Guss
- Anschlussgewinde DIN EN 10226-1
- Flanschanschlussmaße DIN EN 1092 PN 16
- Filtermatte Polypropylen-Wirrfaser-Vlies, Stützdraht Stahl verzinkt
- Deckeldichtung NBR
- mit 2 Messbohrungen G 1/4 links nach DIN EN ISO 228-1 (mit Verschlusschraube)
- Gewindefilter ohne Messstutzen

Zertifizierungen

- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (> DN25)
- Gasgeräteverordnung (EU)2016/426
- DVGW-G (DIN 3386, max. PS 5 bar)

Einbau

- für waagerechte und senkrechte Innenleitungen
- Einbau-, Betriebs und Wartungsanleitung für Marchel-Gasfilter beachten

Allgemeines

- geringe Druckverlustwerte
- hohe Staubspeicherfähigkeit
- hoher Abscheidegrad, Filterfeinheit 50 µm

Technische Änderungen vorbehalten.

Correct and proper use

Gas and air filter for the protection against blockage of devices and fittings connected downstream. Suitable for separation of gas-carried dust- and dirtparticles from natural gas, town gas, liquid gas (gaseous) and air, in accordance with DVGW code of practice G 260.

Operating dates

- thread execution version ..10.. for PS max. 1 bar and 5 bar
- flange execution version ..20.. for PS max. 1 bar, 5 bar and 6 bar (DN 250 only PS max. 4 bar)
- working temperature TS –15 °C to +80 °C
- coated implementation (version ..22..), see page 4

Construction

- DIN 3386 (max. PS 5 bar)
- housing AlSi-cast
- threads DIN EN 10226-1
- flanged connections DIN EN 1092 PN 16
- filter pad polypropylen fleece, wire steel galvanized
- cover seal NBR
- with 2 drillings G 1/4 left side according DIN EN ISO 228-1 (with plug)
- threaded filter without pressure test point

Certifications

- Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (> DN25)
- Gas Appliances Regulation (EU)2016/426
- DVGW-G (DIN 3386, max. PS 5 bar)

Fitting

- for horizontal and vertical indoor pipes
- observe to installation, operating and maintenance instructions for Marchel gas filters

General dates

- low pressure loss
- high dust accumulation
- high filtration, grade of filtration 50 µm

We reserve the right to make changes.

Utilisation conforme aux prescriptions

Des filtres à gaz et à l'air pour la protection des appareils et des armatures intercalés en arrière contre les impuretés. Les filtres sont destinés à décanter les particules saleées et poussières de gaz porté du gaz naturel, du gaz de ville, du gaz combustible liquéfié (gazeux) et de l'air selon directive DVGW G 260.

Dates d'operation

- déclaration de fil version ..10.. pour PS max. 1 bar et 5 bar
- déclaration de bride version ..20.. pour PS max. 1 bar, 5 bar et 6 bar (DN 250 seulement PS max. 4 bar)
- température TS –15 °C à +80 °C
- exécutions recouvertes (version ..22..), cf. la page 4

Construction

- DIN 3386 (max. PS 5 bar)
- boîtier coulé AlSi
- raccordement taraudé DIN EN 10226-1
- dimensions de raccordement à bride DIN EN 1092 PN 16
- élément filtrant en mousse de polypropylen, trame en fil d'acier galvanisé
- couvercle joint NBR
- avec 2 percages G 1/4 à gauche selon DIN EN ISO 228-1 (avec bouchon)
- filtres raccordement taraudé sans prise de pression

Certifications

- directives 2014/68/EU (> DN25)
- Directive appareils à gaz 2016/426
- DVGW-G (DIN 3386, max. PS 5 bar)


Montage

- pour une tuyauterie horizontale ou verticale au dedans
- faire attention à notice de montage, de fonctionnement et d'entretien des filtres à gaz Marchel

Informations générales

- peu de perte de pression
- haute capacité d'accumulation de poussière
- filtrage important, précision de filtration 50 µm

Toutes caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable.

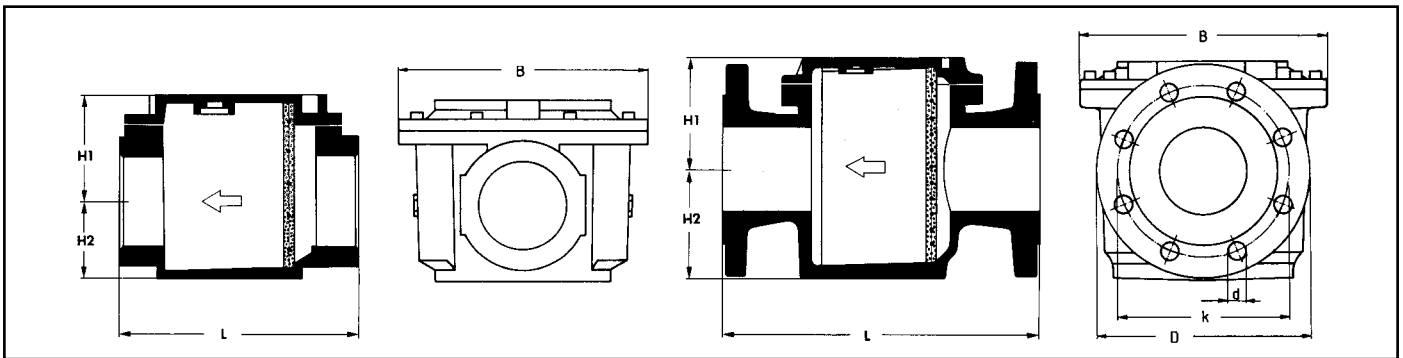

Typ Type	Baumaße/Dimensions ca./approximately/environ					Flansch Flange/Bride			PS max. bar	Q max. *m ³ /h	V ca. approx. environ l	Gewicht Weight Poids ca. approx. environ kg
	L mm	B mm	H1 mm	H2 mm	D mm	k mm	d mm					
Gewindeausführung Baureihe ..10.. / Thread version ..10.. / Déclaration de fil version ..10..												
15 10 01; ..05	Rp ½	62	69	38	36	-	-	-	1 - 5	12	0,1	0,30
20 10 01; ..05	Rp ¾	62	69	38	36	-	-	-	1 - 5	22	0,1	0,29
25 10 01; ..05	Rp 1	93	102	43	30	-	-	-	1 - 5	35	0,2	0,50
32 10 01/1; ..05/1	Rp 1 ¼	122	136	53	39	-	-	-	1 - 5	57	0,5	0,92
40 10 01/1; ..05/1	Rp 1 ½	122	136	53	39	-	-	-	1 - 5	90	0,5	0,87
50 10 01/1; ..05/1	Rp 2	148	159	65	47	-	-	-	1 - 5	140	1,1	1,30
Flanschausführung Baureihe ..20.. / Flange version ..20.. / Déclaration de bride version ..20..												
25 20 01; ..05; ..06	DN 25	145	97	37	40	115	85	4x14	1 - 6	35	0,3	1,63
40 20 01; ..05; ..06	DN 40	195	132	49	47	150	110	4x18	1 - 6	90	0,7	2,88
50 20 01/1; ..05/1; ..06/1	DN 50	220	170	76	60	165	125	4x18	1 - 6	140	1,5	4,26
65 20 01/1; ..05/1; ..06/1	DN 65	252	194	95	93	185	145	4x18	1 - 6	235	2,7	6,16
80 20 01/1; ..05/1; ..06/1	DN 80	300	236	103	107	200	160	8x18	1 - 6	350	4,5	8,39
100 20 01/1; ..05/1; ..06/1	DN 100	352	282	119	111	220	180	8x18	1 - 6	550	7,7	12,62
125 20 01; ..05; ..06	DN 125	360	281	182	183	250	210	8x18	1 - 6	870	12,9	20,26
150 20 01; ..05; ..06	DN 150	385	281	257	259	285	240	8x22	1 - 6	1260	19,9	26,40
200 20 01; ..05; ..06	DN 200	455	388	236	239	340	295	12x22	1 - 6	2250	30,6	40,12
250 20 01; ..04	DN 250	500	388	335	335	405	355	12x27	1 - 4	3500	49,3	55,48

* m³/h = Betriebszustand / operating situation / situation d'opération

Beispiele / Examples / Exemples:

Typ/Type 40 20 01 = PS 1
 Typ/Type 65 20 01/1 = PS 1

40 20 05 = PS 5
 65 20 05/1 = PS 5

40 20 06 = PS 6
 65 20 06/1 = PS 6

Achtung! Attention!

Zum Auswechseln der Filtermatte ist mindestens Ausbauhöhe H1 + H2 erforderlich.

Construction height H1 + H2 at least is required to change the filter pad.

Le remplacement des natte filtrantes exige du moins l'hauteur d'agencement H1 + H2.

Technische Änderungen sowie geringfügige Abweichungen durch Fertigungstoleranzen vorbehalten.
 Changes in technic or slight deviations in demand of production tolerances reserved.
 Modifications techniques et déviations peu importantes par tolérances en productions réservées.

<p>Bestimmungsgemäße Verwendung</p> <p>Siehe Standard-Baureihe ..20.., durch Beschichtung geeignet für Biogas nach DVGW-Arbeitsblatt G 262.</p> <p>Betriebsdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - PS max. 1 bar, 5 bar und 6 bar (DN 250 nur PS max. 4 bar) - TS -5 °C bis +50 °C <p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehäuse AISi-Guss, innen und außen mit HART-COAT-Beschichtung - Filtermatte Polypropylen-Wirrfaser-Vlies, Stützdraht Edelstahl - Deckeldichtung FKM - Deckelschrauben Edelstahl - keine Messbohrungen 	<p>Correct and proper use</p> <p>See standard version ..20.., by coating suitably for biogas in accordance with DVGW code of practice G 262.</p> <p>Operating dates</p> <ul style="list-style-type: none"> - PS max. 1 bar, 5 bar and 6 bar (DN 250 only PS max. 4 bar) - temperatures TS -5 °C to +50 °C <p>Construction</p> <ul style="list-style-type: none"> - housing AISi-cast, inside and outside with HART-COAT coating - filter pad polypropylen fleece, wire stainless steel - cover seal FKM - cover bolt stainless steel - without drillings 	<p>Utilisation conforme aux prescriptions</p> <p>Cf. version standard ..20.., par le revêtement convenablement pour gaz biologique selon directive DVGW G 262.</p> <p>Dates d'operation</p> <ul style="list-style-type: none"> - PS max. 1 bar, 5 bar et 6 bar (DN 250 seulement PS maxi. 4 bar) - température TS -5 °C à +50 °C <p>Construction</p> <ul style="list-style-type: none"> - boîtier coulé AISi, à l'intérieur et dehors avec HART-COAT revêtement - élément filtrant en mousse de polypropylen, trame en fil d'acier spécial - joint de couvercle FKM - vis de couvercle acier spécial - non percages
<p>Sonst wie Standard-Filter für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260</p>	<p>otherwise as filters in standard version for gas in accordance with DVGW code of practice G 260</p>	<p>par ailleurs comme le filtres standard pour gaz selon directive DVGW G 260</p>

Typ Type	Baumaße/Dimensions ca./approximately/environ					Flansch Flange/Bride			PS max. bar	Q max. *m³/h	V Vol. ca. approx. environ l	Gewicht Weight Poids ca. approx. environ kg
	L mm	B mm	H1 mm	H2 mm	D mm	k mm	d mm					
Flanschausführung Baureihe ..22.. / Flange version ..22.. / Déclaration de bride version ..22..												
50 22 01/1; ..05/1; ..06/1	DN 50	220	170	76	60	165	125	4x18	1 - 6	140	1,5	4,26
65 22 01/1; ..05/1; ..06/1	DN 65	252	194	95	93	185	145	4x18	1 - 6	235	2,7	6,16
80 22 01/1; ..05/1; ..06/1	DN 80	300	236	103	107	200	160	8x18	1 - 6	350	4,5	8,39
100 22 01/1; ..05/1; ..06/1	DN 100	352	282	119	111	220	180	8x18	1 - 6	550	7,7	12,62
125 22 01; ..05; ..06	DN 125	360	281	182	183	250	210	8x18	1 - 6	870	12,9	20,26
150 22 01; ..05; ..06	DN 150	385	281	257	259	285	240	8x22	1 - 6	1260	19,9	26,40
200 22 01; ..05; ..06	DN 200	455	388	236	239	340	295	12x22	1 - 6	2250	30,6	40,12
250 22 01; ..04	DN 250	500	388	335	335	405	355	12x27	1 - 4	3500	49,3	55,48


* m³/h = Betriebszustand / operating situation / situation d'opération

Achtung! Attention!


Zum Auswechseln der Filtermatte ist mindestens Ausbauhöhe H1 + H2 erforderlich.
 Construction height H1 + H2 at least is required to change the filter pad.
 Le remplacement des natte filtrantes exige du moin l'hauteur d'agencement H1 + H2.

Druckverlust in mbar für Erdgas, Erdölgas (dv = 0,64)
 Pressure loss in mbar for natural gas (dv = 0,64)
 Perte de charge en mbar pour du gaz naturel (dv = 0,64)

Grundlinie
 base line
 ligne de base

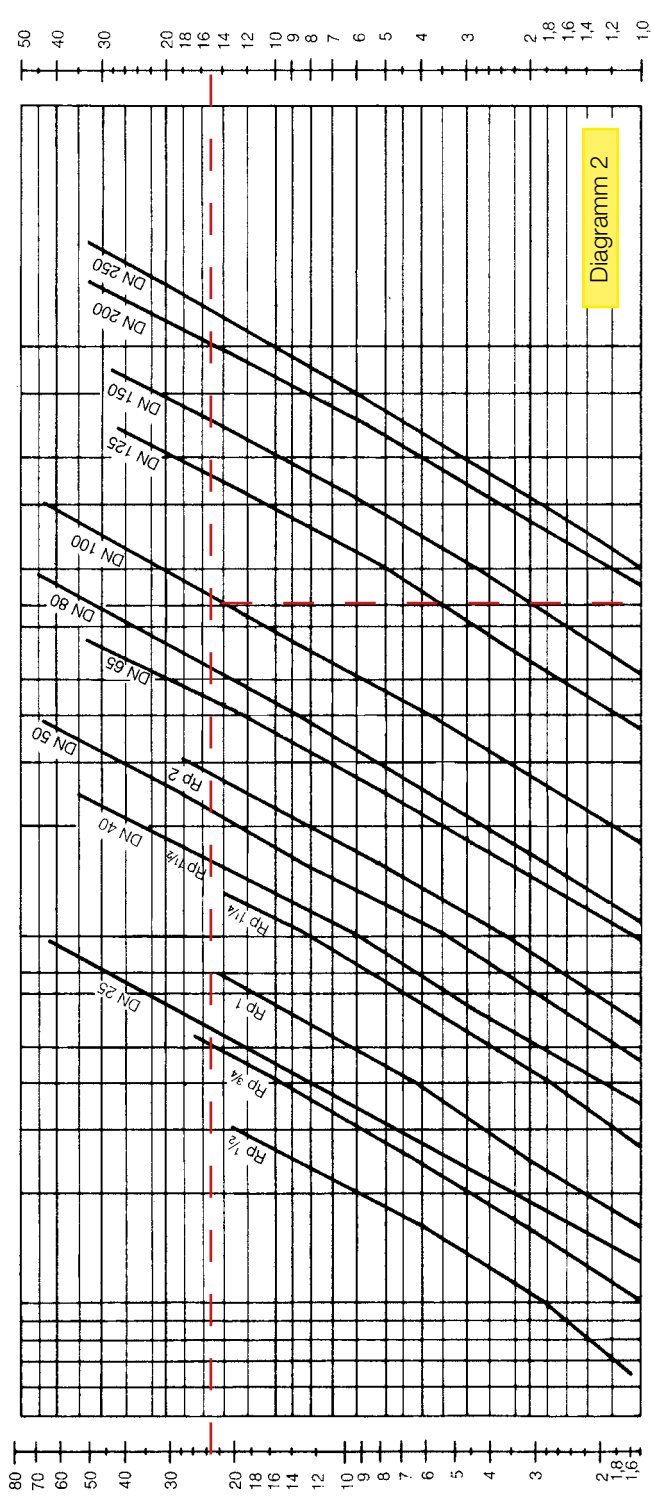

Druckverlust in mbar für Luft (dv = 1)
 Pressure loss in mbar for air (dv = 1)
 Perte de charge en mbar pour de l'air (dv = 1)

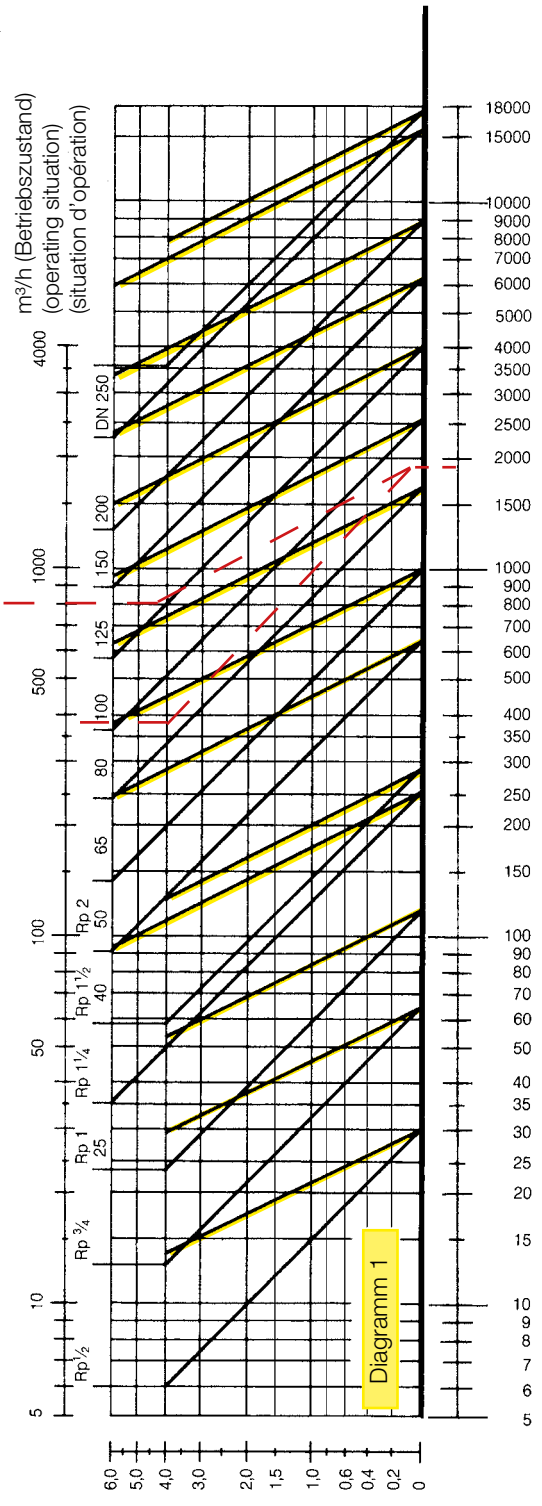

Überdruck in bar
 Excess pressure in bar
 Surpression en bar

Gasdurchfluss in m³/h (Normzustand)
 Flow rate in m³/h (standard situation)
 Caractéristiques de débit en m³/h (standard situation)

Handhabung der Diagramme

Das Diagramm 1 dient ausschließlich der richtigen Nennweitenbestimmung und der Umrechnung der Durchflussmenge vom Normzustand in den Betriebszustand.

Vorgehensweise: Schritt 1

Legen Sie auf der unteren Skala die Durchflussmenge im Normzustand an, und fahren Sie senkrecht bis auf die Grundlinie. Entlang der schräg verlaufenden **schwarzen Linien** ziehen Sie parallel eine Hilfslinie bis auf die Höhe des vorhandenen Überdruckes. Senkrecht oberhalb dieses Schnittpunktes finden Sie die mindestens einzusetzende Filtergröße und die Durchflussmenge im Betriebszustand.

Beispiel: Durchflussmenge (Normzustand) 2.000 m³/h
Betriebsüberdruck 4 bar
Ableseung:
Filtergröße mindestens DN 100
Durchflussmenge (Betriebszustand) 400 m³/h

Vorgehensweise: Schritt 2

Das Diagramm 2 dient ausschließlich der Ermittlung des Druckverlustes (Δp). Legen Sie auch hierfür in Diagramm 1 auf der unteren Skala die Durchflussmenge im Normzustand an, und fahren Sie wieder senkrecht bis auf die Grundlinie. Entlang der schräg verlaufenden **gelb/schwarzen Linien** ziehen Sie parallel eine Hilfslinie bis auf die Höhe des vorhandenen Überdruckes. Senkrecht oberhalb dieses Schnittpunktes lesen Sie in Diagramm 2 – am Schnittpunkt mit der Kennlinie der zuvor ermittelten Filtergröße – den Druckverlust im Betriebszustand ab.

Ableseung für unser Beispiel: Δp 15 mbar (Erdgas)
 Δp 23 mbar (Luft)

Für andere Gase kann der Druckverlust aus dem für Luft gültigen Wert durch Multiplikation mit dem Dichteverhältnis abgeschätzt werden.

Alle Angaben beziehen sich auf Filtermatten im Neuzustand.

Using the diagramme

Diagramme No. 1 serves only to determine the nominal distance and the conversion of the flow rate from standard situation to operating situation.

Procedure: 1st step

Mark the flow rate in standard situation on the lowest scale and then move vertically to the base line. Along the diagonal **black lines** draw an auxiliary line to the height of the existing excess pressure. Vertically above this intersection you will find the least filter size to use and the flow rate in operating situation.

Example: Flow rate (standard situation) 2.000 m³/h
Operating excess pressure 4 bar
Result:
Filter size at least DN 100
Flow rate (operating situation) 400 m³/h

Procedure: 2nd step

Diagramme No. 2 serves only to ascertain the loss of pressure (Δp). Mark in diagramme 1 the flow rate in standard situation on the lowest scale and move vertically to the base line. Parallel to the diagonal **yellow/black lines** draw an auxiliary line to the height of the existing excess pressure. Vertically above this intersection you will find in diagramme 2 – at the intersection with the reference line of the filter size previously ascertained – the pressure loss in the operating condition.

Result from our example: Δp 15 mbar (for natural gas)
 Δp 23 mbar (for air)

For other gases the loss of pressure can be estimated from the value for air multiplied by the density relationship.

All details refer to filterpads in new condition.

Utilisation des diagrammes

Le diagramme 1 sert exclusivement à déterminer la distance nominale et la conversion du débit de standard situation en situation d'opération.

Procédure: Démarche 1

Marquer le débit en standard situation sur l'échelle au-dessous et continuer verticalement le long de la ligne de base. Tracer parallèlement au long des **lignes noires** oblique une ligne auxiliaire jusqu'à hauteur de l'excès de pression présent. Verticalement au-dessus de ce point d'intersection vous trouvez la moindre grandeur de filtre à utiliser et le débit en situation d'opération.

Exemple: Débit (standard situation) 2.000 m³/h
Excès de pression d'exploitation 4 bar
Resultat:
Grandeur de filtre au moins DN 100
Débit (situation d'opération) 400 m³/h

Procédure: Démarche 2

Le diagramme 2 sert exclusivement à donner la perte de pression (Δp). Marquer aussi le débit en standard situation sur l'échelle au-dessous dans le diagramme 1, et continuer verticalement jusqu'à la ligne de base. Tracer parallèlement au long des **lignes jaunes/noires** obliques une ligne auxiliaire jusqu'à hauteur de l'excès de pression présent. Verticalement au-dessus de ce point d'intersection vous trouvez dans le diagramme 2 – au point d'intersection de la ligne d'indice de la grandeur du filtre obtenue précédemment – la perte de pression en état d'exploitation.

Résultat de notre exemple: Δp 15 mbar (pour du gaz naturel)
 Δp 23 mbar (pour de l'air)

Pour d'autres gaz, la perte de pression peut être estimée grâce à la valeur valable pour l'air par multiplication avec la relation de densité.

Toutes les données se réfèrent aux nattes de filtres à l'état neuf.