

Energieeffizienzkennzeichnung für Heizsysteme (Verbundanlage)

Produkte **mit** Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

Z028355



18,0 kW

7956286

Vitodens 300-W, B3HG-19

Z028354



10,0 kW

7956285

Vitodens 300-W, B3HG-11

Produkte **ohne** Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

Z028355



7968509

Vitocal 262-A, T2H-R290

Z028354



7968509

Vitocal 262-A, T2H-R290

Im Verbundlabel werden nur die Anlagenkomponenten angekreuzt, die einen Einfluss auf die Berechnung haben.

Die neue, europaweit einheitliche Energieeffizienz-Kennzeichnung




Kühlschränke, Fernsehgeräte und Waschmaschinen werden schon seit einigen Jahren mit einem Energieeffizienzlabel gekennzeichnet. Jetzt ist diese Kennzeichnung auch bei der Heiztechnik Pflicht. Sowohl Einzelkomponenten – Wärmeerzeuger sowie Warmwasserbereiter – als auch komplette Heizungsanlagen werden künftig mit Energieeffizienzlabeln gekennzeichnet.


Mehr Transparenz beim Energieverbrauch: Effizienzlabel für Heizsysteme

Die neue Kennzeichnung von Heiztechnik durch Effizienzlabel basiert auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union (EU). Das heißt, die Kennzeichnung ist europaweit einheitlich geregelt, und die Berechnung erfolgt auf Basis von Verfahren, die durch die EU-Kommission definiert wurden. Das bietet Ihnen eine Vergleichsgrundlage und damit eine Entscheidungshilfe, für den Neukauf oder die Modernisierung einer Heizungsanlage.

Alles aus einer Hand: Abgestimmte Heizsysteme für mehr Effizienz

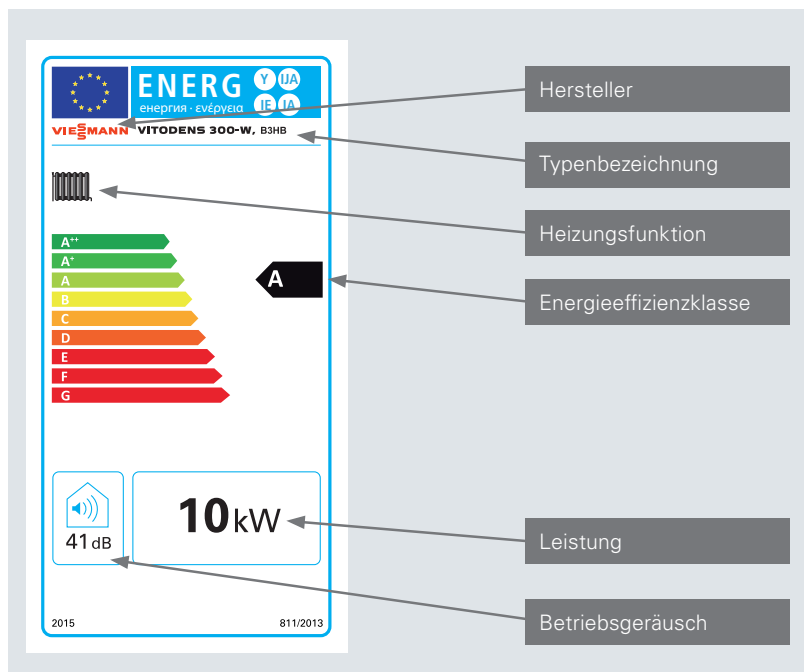

Produktlabel

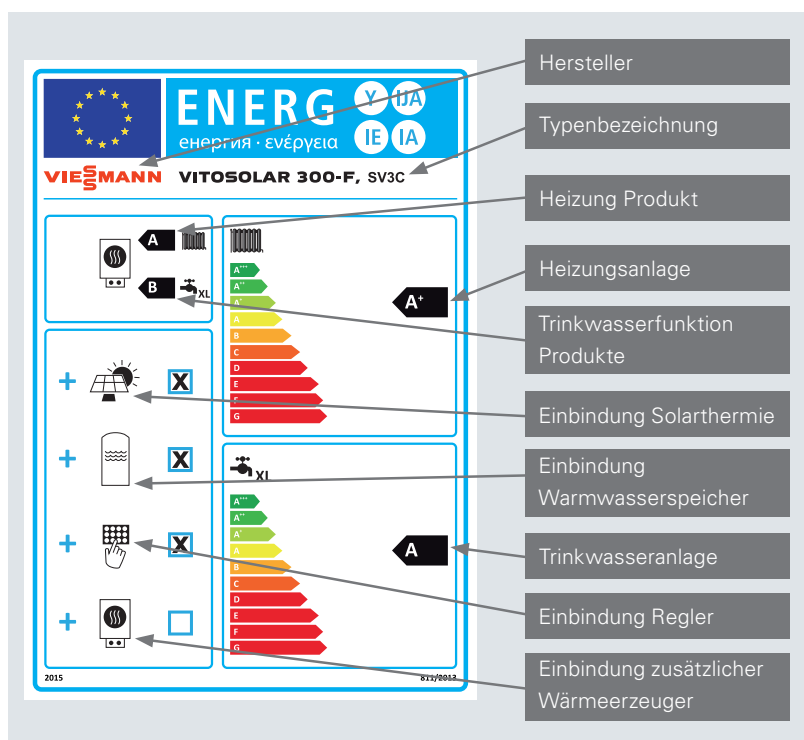

Verbundlabel

Energieeffizienzlabel bieten eine gute Orientierungshilfe. Die Entscheidung für den Kauf einer Heizung sollten Sie aber trotzdem nie nur aufgrund des Labels fällen. Heizungsanlagen sind komplexe Systeme, deren Effizienz nicht nur vom einzelnen Produkt, sondern auch von der perfekten Abstimmung aller Komponenten beeinflusst wird.

Produktlabel und ihre Effizienzklassen

Die Einzelkomponenten eines Heizsystems erhalten Produktlabel. Für Wärmezeuger wurde die beste Effizienzklasse mit A++ festgelegt, die schlechteste mit G. Bei Warmwasserbereitern reicht die Skala von A bis G. Kombigeräte, die sowohl für die Raumheizung als auch zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden, weisen die Einstufung für beide Anwendungen separat aus.

Aussagekräftiger als das Produktlabel: das Verbundlabel

Heizsysteme bestehen aus mehreren Komponenten und alle beeinflussen die Effizienz der Gesamtanlage. Deshalb werden Produktlabel durch Verbundlabel ergänzt. Sie kennzeichnen die Energieeffizienz der gesamten Anlage. So kann zum Beispiel ein Smart Home System die Effizienz einer Heizungsanlage erhöhen. Sind alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt, weist das Verbundlabel häufig eine bessere Energieeffizienz auf als die einzelnen Produktlabel. Erst das Verbundlabel gibt also Aufschluss darüber, wie effizient eine Heizungsanlage wirklich ist.

Im System effizienter: Abgestimmte Heiztechnik von Viessmann

Das Viessmann Komplettangebot bietet alle Heizungskomponenten aus einer Hand. Alle Teile sind so perfekt aufeinander abgestimmt, dass das Heizsystem in der Praxis höchste Effizienz erreicht. Wir beraten Sie gerne.

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
Telefax 06452 70-2780
www.viessmann.de

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung
nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.



ENERG

енергия · ενέργεια

Y




IJA









IE

IA

VIESSMANN

VITODENS 300-W, B3HG-19

+		
+		
+		
+		



A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G



Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels 1
93 %

Temperaturregler 2
2.0 %

Vom Datenblatt des Temperaturreglers

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

Zusatzheizkessel 3
-0.10 %

Vom Datenblatt des Heizkessels

(92 - 'I') × 0,1 = ±

Solarer Beitrag 4
%

Vom Datenblatt der Solareinrichtung

Kollektorgroße (in m²)

Tankvolumen (in m³)

Kollektorwirkungsgrad (in %)

Tankeinstufung
 A* = 0,95, A = 0,91,
 B = 0,86, C = 0,83,
 D-G = 0,81

('III' × + 'IV' ×) × 0,9 × (/ 100) × = +

Zusatzwärmepumpe 5
%

Vom Datenblatt der Wärmepumpe


(- 'I') × 'II' = +

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe 6
%

Kleineren Wert auswählen

0,5 × 4 ODER 0,5 × 5 = -

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage 7
95 %

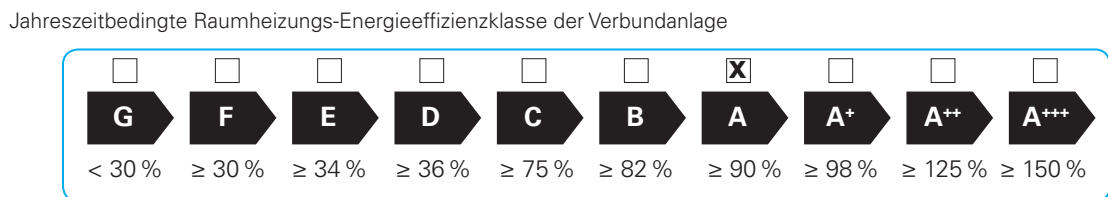

Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C)? %

Vom Datenblatt der Wärmepumpe

7 + (50 × 'II') =

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

'I' = 93 %

Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse



VITODENS 300-W, B3HG-19

Heizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	A	
Wärmenennleistung (P_{rated})	18	kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η_s)	93	%
Jährlicher Energieverbrauch (Q_{HE})	8265	kWh
Schalleistungspegel in Innenräumen (L_{WA})	41	dB



VITOCAL 262-A, T2H-R290

Warmwassererzeuger Wärmepumpe

BrandNennleistung	VISSMA NN1	kW
Angegebenes Lastprofil	XL	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A+	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima (η_{wh})	165	%
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung durchschnittliches Klima (η_{wh})	165	%
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima (η_{wh})	165	%
Jahresstromverbrauch, kaltes Klima (AEC)	1012	kWh
Jahresstromverbrauch, durchschnittliches Klima (AEC)	1012	kWh
Jahresstromverbrauch, warmes Klima (AEC)	1012	kWh
Schalleistungspegel in Innenräumen (L_{WA})	55	dB
Für Betrieb zu Schwachlastzeiten geeignet	-X	



VITODENS 300-W, B3HG-11

Heizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	A	
Wärmenennleistung (P_{rated})	10	kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η_s)	92	%
Jährlicher Energieverbrauch (Q_{HE})	5121	kWh
Schalleistungspegel in Innenräumen (L_{WA})	35	dB



ENERG

енергия · ενέργεια



VIESSMANN

VITODENS 300-W, B3HG-19



41 dB

18 kW

2019

811/2013

5855144-01





ENERG

енергия · ενέργεια



VIESSMANN

VITODENS 300-W, B3HG-11



35 dB

10 kW

2019

811/2013

5855143-01

